



182812050798

正本

检测报告

DSJ—202109—U—012

项目名称：鸡儿嘴水库水源水送样检测

委托单位：会宁县自来水有限公司



扫描全能王 创建



说 明

1. 报告封面无 **MA** 标志符号无法律效力。

2. 对检测结果有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本公司提出, 逾期不予受理; 微生物检测结果不做复检。

3. 由委托方自行采集的样品, 仅对送检样品的检测数据负责。

4. 本报告数据仅限于本次检测项目使用。

5. 本检测报告涂改无效, 无检测、审核、签发签名, 封面未加盖检验检测专用章、骑缝章的检测报告无效。

6. 标注*符号的检测因子为无能力分包; 标注#符号的检测因子为有能力分包。

7. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此报告, 经本公司同意复制的复制件, 应有本公司加盖检测检验专用章确认。

8. 未经本公司同意, 本检测报告不得用于产品的标签、广告评优及商品宣传等。

地 址: 甘肃省定西市安定区友谊南路 45 号

邮 编: 743000

电 话: 0932—8816867



扫描全能王 创建

定西水务环境检测有限公司

检测报告

项目名称 鸡儿嘴水库水源水送样检测

样品编号 20210902A08TU

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2021 年 09 月 02 日 收样日期 2021 年 09 月 02 日

检测日期 2021 年 09 月 02 日 -- 2021 年 09 月 25 日



扫描全能王 创建

编制: 张艳

审核: [Signature]

2021 年 9 月 5 日

2021 年 9 月 25 日

签发:



2021 年 9 月 25 日 专用章

一、任务由来

我公司受会宁县自来水有限公司委托,对会宁县鸡儿嘴水库水源水送样进行总大肠菌群、菌落总数、铝、铁、锰等 33 项检测。

二、检测依据

《会宁县自来水有限公司委托检测协议》

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)

三、检测分析方法: 检测分析方法详见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
1	总大肠菌群	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12 - 2006 2.2
2	大肠埃希氏菌	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12 - 2006 4.2
3	菌落总数	平皿计数法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12 - 2006 1.1
4	砷	氢化物原子荧光法	0.001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 6.1
5	镉	无火焰原子吸收分光光度法	0.0005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 9.1
6	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 10.1
7	铅	无火焰原子吸收分光光度法	0.0025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 11.1
8	汞	原子荧光法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 8.1
9	硒	氢化物原子荧光法	0.0004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 7.1
10	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5 - 2006 4.2
11	氟化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5 - 2006 3.2
12	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5 - 2006 5.3
13	三氯甲烷	毛细管柱气相色谱法	0.0002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10 - 2006 1.2
14	四氯化碳	毛细管柱气相色谱法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8 - 2006 1.2



报告编号: DSJ—202109—U—012

表 3-1 (续) 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
15	色度	铂-钴标准比色法	5 度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 1.1
16	浑浊度	散射法-福尔马肼标准	0.5NTU	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 2.1
17	肉眼可见物	直接观察法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 4.1
18	pH	玻璃电极法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 5.1
19	铝	铬天青 S 分光光度法	0.008mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 1.1
20	铁	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 2.1
21	锰	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 3.1
22	铜	原子吸收分光光度法	0.20mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 4.2.1
23	锌	原子吸收分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 5.1
24	氯化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 2.2
25	硫酸盐	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 1.2
26	溶解性总固体	称量法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 8.1
27	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 7.1
28	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T5750.7-2006 1.1
29	挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 9.1
30	阴离子合成洗涤剂	亚甲基蓝分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 10.1
31	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	0.016Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 1.1
32	总 β 放射性	薄层法	0.028Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 2.1
33	* 臭和味	嗅气和尝味法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 3.1



四、检测质控措施及结果:

为了确保检测数据的准确性、精密性、代表性、可比性、完整性,对检测的全过程(包括布点、采样、样品储运、实验室分析、数据处理)进行质量控制,采样人员及检测分析人员经培训考核合格后持证上岗,检测所用的采样仪器和分析仪器经计量检定部门检定合格后使用,确保数据分析准确,所有检测原始数据经分析、校核、审核后使用,检测过程中的原始记录数据经过三级审核后生效,检测报告经三级审核,最后经过授权签字人审核后批准出具报告。

质量控制结果详见表 4-1。

表 4-1 质量控制结果一览表

质控因子	质控样编号	单位	检测结果	置信范围	评价
砷	GSB07-3171-2014	μg/L	27.2	26.0±2.0	合格
镉	GSB07-1185-2000	μg/L	19.3	19.8±1.1	合格
铬(六价)	GSB07-3174-2014	mg/L	0.303	0.298±0.011	合格
铅	GSB07-1183-2000	mg/L	0.151	0.152±0.012	合格
汞	GSB07-3173-2014	μg/L	9.82	9.63±0.73	合格
硒	GSB07-3172-2014	μg/L	12.9	13.7±1.3	合格
氰化物	GSB07-3170-2014	mg/L	0.152	0.144±0.012	合格
氟化物	GSB07-1194-2000	mg/L	0.614	0.601±0.027	合格
硝酸盐	GSB07-3166-2014	mg/L	8.45	8.54±0.30	合格
三氯甲烷	GBW(E)080239-3	mg/L	9.95	10.0±0.3	合格
四氯化碳	GBW(E)080240-2	mg/L	0.610	0.603±0.018	合格
pH	GSB07-3159-2014	—	4.13	4.13±0.04	合格
铝	GSB07-1375-2001	mg/L	0.414	0.409±0.028	合格
铁	GSB07-1188-2000	mg/L	1.18	1.19±0.05	合格
锰	GSB07-1189-2014	mg/L	0.361	0.354±0.018	合格
铜	GSB07-1182-2014	mg/L	0.638	0.654±0.032	合格
锌	GSB07-1184-2014	mg/L	0.835	0.850±0.043	合格
氯化物	GSB07-1195-2000	mg/L	133	131±5	合格
硫酸盐	GSB07-1196-2000	mg/L	25.7	25.0±1.2	合格
挥发酚	GSB07-3180-2014	μg/L	62.9	63.2±4.4	合格
总硬度	GSB07-3163-2014	mg/L	324	3.25±0.09mmol/L	合格




五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1 检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	菌落总数	CFU/mL	5	100
4	砷	mg/L	0.002	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬 (六价)	mg/L	0.006	0.05
7	铅	mg/L	<0.0025	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	硒	mg/L	<0.0004	0.01
10	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
11	氟化物	mg/L	0.227	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.264	10 地下水源限制时为 20
13	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06
14	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
15	色度	度	<5	15
16	浑浊度	NTU	3.46	1 水源与净水技术条件限制时为 3
17	肉眼可见物	—	无	无
18	pH	—	8.11	不小于 6.5 且不大于 8.5
19	铝	mg/L	<0.008	0.2
20	铁	mg/L	<0.025	0.3
21	锰	mg/L	<0.025	0.1
22	铜	mg/L	<0.20	1.0
23	锌	mg/L	<0.05	1.0
24	氯化物	mg/L	14.8	250
25	硫酸盐	mg/L	50.3	250
26	溶解性总固体	mg/L	268	1000
27	总硬度	mg/L	186	450
28	耗氧量	mg/L	1.03	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
29	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
30	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
31	总 α 放射性	Bq/L	0.017	0.5
32	总 β 放射性	Bq/L	0.084	1
33	* 臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华晨检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报告结束



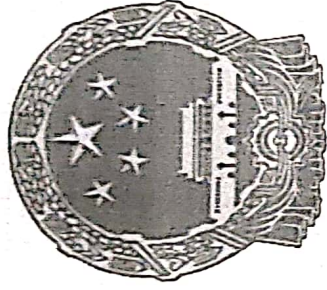

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 182812050798

名称: 定西市水务环境检测有限公司

地址: 定西市安定区友谊南路45号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




182812050798

发证日期: 2018年11月16日

有效期至: 2024年11月16日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制、在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建



182812050798

正本

检测报告


DSJ—202109—U—011

项目名称： 东山净水厂出厂水送样检测

委托单位： 会宁县自来水有限公司



扫描全能王 创建

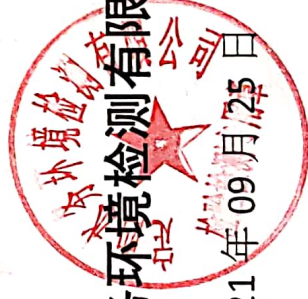

定西水务环境检测有限公司

2021年09月25日

说 明

1. 报告封面无 **MA** 标志符号无法律效力。

2. 对检测结果有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本公司提出, 逾期不予受理; 微生物检测结果不做复检。

3. 由委托方自行采集的样品, 仅对送检样品的检测数据负责。

4. 本报告数据仅限于本次检测项目使用。

5. 本检测报告涂改无效, 无检测、审核、签发签名, 封面未加盖检验检测专用章、骑缝章的检测报告无效。

6. 标注*符号的检测因子为无能力分包; 标注#符号的检测因子为有能力分包。

7. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此报告, 经本公司同意复制的复制件, 应有本公司加盖检验检测专用章确认。

8. 未经本公司同意, 本检测报告不得用于产品的标签、广告评优及商品宣传等。



扫描全能王 创建

地 址: 甘肃省定西市安定区友谊南路 45 号

邮 编: 743000

电 话: 0932—8816867

定西水务环境检测有限公司

检测报告

项目名称 东山净水厂出厂水送样检测

样品编号 20210902A07TU

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2021 年 09 月 02 日 收样日期 2021 年 09 月 02 日

检测日期 2021 年 09 月 02 日 -- 2021 年 09 月 25 日



扫描全能王 创建

编制: 张艳

2021 年 9 月 25 日

审核:

2021 年 9 月 25 日

签发:

2021 年 9 月 25 日



一、任务由来

我公司受会宁县自来水有限公司委托,对会宁县东山水厂出厂水送样进行总大肠菌群、菌落总数、铝、铁、锰等 35 项检测。

二、检测依据

《会宁县自来水有限公司委托检测协议》

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)

三、检测分析方法: 检测分析方法详见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
1	总大肠菌群	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 2.2
2	耐热大肠菌群	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 3.2
3	大肠埃希氏菌	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 4.2
4	菌落总数	平皿计数法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 1.1
5	砷	氢化物原子荧光法	0.001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 6.1
6	镉	无火焰原子吸收分光光度法	0.0005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 9.1
7	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 10.1
8	铅	无火焰原子吸收分光光度法	0.0025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 11.1
9	汞	原子荧光法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 8.1
10	硒	氢化物原子荧光法	0.0004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 7.1
11	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 4.2
12	氟化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 3.2
13	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 5.3
14	三氯甲烷	毛细管柱气相色谱法	0.0002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006 1.2



报告编号: DSJ-202109-U-011

表 3-1 (续) 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
15	四氯化碳	毛细管柱气相色谱法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006 1.2
16	色度	铂-钴标准比色法	5 度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 1.1
17	浑浊度	散射法-福尔马肼标准	0.5NTU	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 2.1
18	肉眼可见物	直接观察法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 4.1
19	pH	玻璃电极法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 5.1
20	铝	铬天青 S 分光光度法	0.008mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 1.1
21	铁	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 2.1
22	锰	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 3.1
23	铜	原子吸收分光光度法	0.20mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 4.2.1
24	锌	原子吸收分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 5.1
25	氯化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 2.2
26	硫酸盐	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 1.2
27	溶解性总固体	称量法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 8.1
28	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 7.1
29	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T5750.7-2006 1.1
30	挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 9.1
31	阴离子合成洗涤剂	亚甲基蓝分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 10.1
32	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	0.016Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 1.1
33	总 β 放射性	薄层法	0.028Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 2.1
34	氟气及游离氟制剂 (游离氟)	3, 3, 5, 5-四甲基联苯胺比色法	0.005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006 1.2



报告编号: DSJ—202109—U—011

表 3-1 (续) 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
35	* 臭和味	嗅气和尝味法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4 - 2006 3.1

四、检测质控措施及结果:

为了确保检测数据的准确性、精密性、代表性、可比性、完整性, 对检测的全过程 (包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理) 进行质量控制, 采样人员及检测分析人员经培训考核合格后持证上岗, 检测所用的采样仪器和分析仪器经计量检定部门检定合格后使用, 确保数据分析准确, 所有检测原始数据经分析、校核、审核后使用, 检测过程中的原始记录数据经过三级审核后生效, 检测报告经三级审核, 最后经过授权签字人审核后批准出具报告。

质量控制结果详见表 4-1。

表 4-1 质量控制结果一览表

质控因子	质控样编号	单位	检测结果	置信范围	评价
砷	GSB07-3171-2014	μg/L	27.2	26.0±2.0	合格
镉	GSB07-1185-2000	μg/L	19.3	19.8±1.1	合格
铬 (六价)	GSB07-3174-2014	mg/L	0.303	0.298±0.011	合格
铅	GSB07-1183-2000	mg/L	0.151	0.152±0.012	合格
汞	GSB07-3173-2014	μg/L	9.82	9.63±0.73	合格
硒	GSB07-3172-2014	μg/L	12.9	13.7±1.3	合格
氟化物	GSB07-3170-2014	mg/L	0.152	0.144±0.012	合格
氟化物	GSB07-1194-2000	mg/L	0.614	0.601±0.027	合格
硝酸盐	GSB07-3166-2014	mg/L	8.45	8.54±0.30	合格
三氯甲烷	GBW(E) 080239-3	mg/L	9.95	10.0±0.3	合格
四氯化碳	GBW(E) 080240-2	mg/L	0.610	0.603±0.018	合格
pH	GSB07-3159-2014	—	4.13	4.13±0.04	合格
铝	GSB07-1375-2001	mg/L	0.414	0.409±0.028	合格
铁	GSB07-1188-2000	mg/L	1.18	1.19±0.05	合格
锰	GSB07-1189-2014	mg/L	0.361	0.354±0.018	合格
铜	GSB07-1182-2014	mg/L	0.638	0.654±0.032	合格
锌	GSB07-1184-2014	mg/L	0.835	0.850±0.043	合格
氟化物	GSB07-1195-2000	mg/L	133	131±5	合格
硫酸盐	GSB07-1196-2000	mg/L	25.7	25.0±1.2	合格
挥发酚	GSB07-3180-2014	μg/L	62.9	63.2±4.4	合格
总硬度	GSB07-3163-2014	mg/L	324	3.25±0.09mmol/L	合格



报告编号: DSJ-202109-U-011


五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1 检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
4	菌落总数	CFU/mL	6	100
5	砷	mg/L	0.002	0.01
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005
7	铬 (六价)	mg/L	<0.004	0.05
8	铅	mg/L	<0.0025	0.01
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001
10	硒	mg/L	<0.0004	0.01
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
12	氟化物	mg/L	0.231	1.0
13	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.343	10 地下水源限制时为 20
14	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
16	色度	度	<5	15
17	浑浊度	NTU	<0.50	1 水源与净水技术条件限制时为 3
18	肉眼可见物	—	无	无
19	pH	—	8.04	不小于 6.5 且不大于 8.5
20	铝	mg/L	0.090	0.2
21	铁	mg/L	<0.025	0.3
22	锰	mg/L	<0.025	0.1
23	铜	mg/L	<0.20	1.0
24	锌	mg/L	<0.05	1.0
25	氯化物	mg/L	22.4	250
26	硫酸盐	mg/L	68.2	250
27	溶解性总固体	mg/L	300	1000
28	总硬度	mg/L	190	450
29	耗氧量	mg/L	1.27	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
30	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
32	总 α 放射性	Bq/L	0.046	0.5
33	总 β 放射性	Bq/L	0.107	1
34	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.30	出厂水余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05
35	* 臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华晨检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报 告 结 束



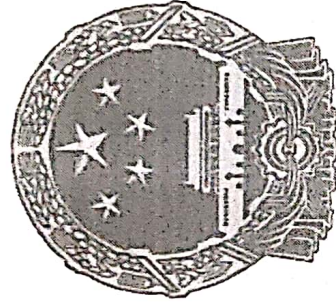

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 182812050798

名称: 定西水务环境检测有限公司

地址: 定西市安定区友谊南路45号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




182812050798

发证日期: 2018年07月18日

有效期至: 2024年07月18日

发证机关:

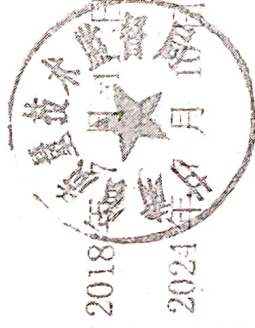

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172820040494

名称: 甘肃华辰检测技术有限公司

地址: 兰州市城关区天水南路335号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



172820040494

发证日期: 2017年5月24日

有效期至: 2023年5月23日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建



182812050798

正本

检测报告

DSJ—202109—P—013

项目名称: 会宁县嘉禾大厦 5#管网水送样检测

委托单位: 会宁县自来水有限公司



扫描全能王 创建

定西水务环境检测有限公司

2021年09月25日

说 明

1. 报告封面无 **MA** 标志符号无法律效力。
2. 对检测结果有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本公司提出, 逾期不予受理; 微生物检测结果不做复检。
3. 由委托方自行采集的样品, 仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告数据仅限于本次检测项目使用。
5. 本检测报告涂改无效, 无检测、审核、签发签名, 封面未加盖检验检测专用章、骑缝章的检测报告无效。
6. 标注*符号的检测因子为无能力分包; 标注#符号的检测因子为有能力分包。
7. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此报告, 经本公司同意复制的复制件, 应有本公司加盖检验检测专用章确认。
8. 未经本公司同意, 本检测报告不得用于产品的标签、广告评优及商品宣传等。



扫描全能王 创建

地 址: 甘肃省定西市安定区友谊南路 45 号

邮 编: 743000

电 话: 0932—8816867



定西水务环境检测有限公司

检测报告

项目名称 会宁县嘉禾大厦 5#管网水送样检测

样品编号 20210902A09TP

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2021 年 09 月 02 日 收样日期 2021 年 09 月 02 日

检测日期 2021 年 09 月 02 日 -- 2021 年 09 月 25 日

编制: 张艳

审核:

签发: 陈学

2021 年 9 月 25 日

2021 年 9 月 25 日

2021 年 9 月 25 日



扫描全能王 创建



一、任务由来

我公司受会宁县自来水有限公司委托, 对会宁县嘉禾大厦 5#管网水样进行总大肠菌群、菌落总数、铝、铁、锰等 35 项检测。

二、检测依据

《会宁县自来水有限公司委托检测协议》

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)

三、检测分析方法: 检测分析方法详见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
1	总大肠菌群	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 2.2
2	耐热大肠菌群	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 3.2
3	大肠埃希氏菌	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 4.2
4	菌落总数	平皿计数法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 1.1
5	砷	氢化物原子荧光法	0.001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 6.1
6	镉	无火焰原子吸收分光光度法	0.0005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 9.1
7	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 10.1
8	铅	无火焰原子吸收分光光度法	0.0025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 11.1
9	汞	原子荧光法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 8.1
10	硒	氢化物原子荧光法	0.0004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 7.1
11	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 4.2
12	氟化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 3.2
13	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 5.3
14	三氯甲烷	毛细管柱气相色谱法	0.0002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006 1.2



表 3-1 (续) 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
15	四氯化碳	毛细管柱气相色谱法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006 1.2
16	色度	铂-钴标准比色法	5 度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 1.1
17	浑浊度	散射法-福尔马肼标准	0.5NTU	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 2.1
18	肉眼可见物	直接观察法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 4.1
19	pH	玻璃电极法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 5.1
20	铝	铬天青 S 分光光度法	0.008mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 1.1
21	铁	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 2.1
22	锰	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 3.1
23	铜	原子吸收分光光度法	0.20mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 4.2.1
24	锌	原子吸收分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 5.1
25	氯化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 2.2
26	硫酸盐	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 1.2
27	溶解性总固体	称量法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 8.1
28	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 7.1
29	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T5750.7-2006 1.1
30	挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 9.1
31	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4-2006 10.1
32	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	0.016Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 1.1
33	总 β 放射性	薄层法	0.028Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 2.1
34	氟气及游离氯制剂 (游离氯)	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	0.005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006 1.2



表 3-1（续）
检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
35	* 臭和味	嗅气和尝味法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 3.1

四、检测质控措施及结果：

为了确保检测数据的准确性、精密性、代表性、可比性、完整性，对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理）进行质量控制，采样人员及检测分析人员经培训考核合格后持证上岗，检测所用的采样仪器和分析仪器经计量检定部门检定合格后使用，确保数据分析准确，所有检测原始数据经分析、校核、审核后使用，检测过程中的原始记录数据经过三级审核后生效，检测报告经三级审核，最后经过授权签字人审核后批准出具报告。

质量控制结果详见表 4-1。

表 4-1
质量控制结果一览表

质控因子	质控样编号	单位	检测结果	置信范围	评价
砷	GSB07-3171-2014	μg/L	27.2	26.0±2.0	合格
镉	GSB07-1185-2000	μg/L	19.3	19.8±1.1	合格
铬（六价）	GSB07-3174-2014	mg/L	0.303	0.298±0.011	合格
铅	GSB07-1183-2000	mg/L	0.151	0.152±0.012	合格
汞	GSB07-3173-2014	μg/L	9.82	9.63±0.73	合格
硒	GSB07-3172-2014	μg/L	12.9	13.7±1.3	合格
氰化物	GSB07-3170-2014	mg/L	0.152	0.144±0.012	合格
氟化物	GSB07-1194-2000	mg/L	0.614	0.601±0.027	合格
硝酸盐	GSB07-3166-2014	mg/L	8.45	8.54±0.30	合格
三氯甲烷	GBW(E) 080239-3	mg/L	9.95	10.0±0.3	合格
四氯化碳	GBW(E) 080240-2	mg/L	0.610	0.603±0.018	合格
pH	GSB07-3159-2014	—	4.13	4.13±0.04	合格
铝	GSB07-1375-2001	mg/L	0.414	0.409±0.028	合格
铁	GSB07-1188-2000	mg/L	1.18	1.19±0.05	合格
锰	GSB07-1189-2014	mg/L	0.361	0.354±0.018	合格
铜	GSB07-1182-2014	mg/L	0.638	0.654±0.032	合格
锌	GSB07-1184-2014	mg/L	0.835	0.850±0.043	合格
氯化物	GSB07-1195-2000	mg/L	133	131±5	合格
硫酸盐	GSB07-1196-2000	mg/L	25.7	25.0±1.2	合格
挥发酚	GSB07-3180-2014	μg/L	62.9	63.2±4.4	合格
总硬度	GSB07-3163-2014	mg/L	324	3.25±0.09mmol/L	合格



报告编号: DSJ-202109-P-013

五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1 检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
4	菌落总数	CFU/mL	4	100
5	砷	mg/L	0.001	0.01
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
8	铅	mg/L	<0.0025	0.01
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001
10	硒	mg/L	<0.0004	0.01
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
12	氟化物	mg/L	0.233	1.0
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.339	10 地下水源限制时为 20
14	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
16	色度	度	<5	15
17	浑浊度	NTU	<0.50	1 水源与净水技术条件限制时为 3
18	肉眼可见物	—	无	无
19	pH	—	7.61	不小于 6.5 且不大于 8.5
20	铝	mg/L	0.085	0.2
21	铁	mg/L	<0.025	0.3
22	锰	mg/L	<0.025	0.1
23	铜	mg/L	<0.20	1.0
24	锌	mg/L	<0.05	1.0
25	氯化物	mg/L	22.2	250
26	硫酸盐	mg/L	69.3	250
27	溶解性总固体	mg/L	296	1000
28	总硬度	mg/L	192	450
29	耗氧量	mg/L	1.16	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
30	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
32	总 α 放射性	Bq/L	<0.016	0.5
33	总 β 放射性	Bq/L	0.055	1
34	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.10	出厂水余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05
35	*臭和味	—	无	无异味、异味

此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华辰检测技术有限公司;

证书编号: 172820010191

报 告 结 束



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172820040494

名称: 甘肃华辰检测技术有限公司

地址: 兰州市城关区天水南路 335 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




172820040494

发证日期: 2017 年 5 月 24

有效期至: 2023 年 5 月 23


发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建

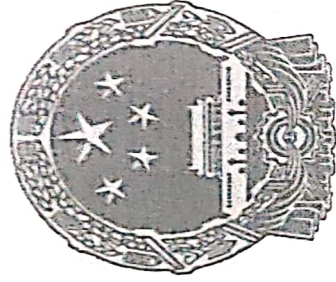

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 182812050798

名称: 定西市水务环境检测有限公司

地址: 定西市安定区友谊南路45号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



182812050798

发证日期: 2018年11月16日

有效期至: 2024年11月16日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建



182812050798

正本

检测报告

DSJ—202109—P—014

项目名称：会宁县开发区水房管网水送样检测

委托单位：会宁县自来水有限公司



扫描全能王 创建



说 明

1. 报告封面无  标志符号无法律效力。

2. 对检测结果有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本公司提出, 逾期不予受理; 微生物检测结果不做复检。

3. 由委托方自行采集的样品, 仅对送检样品的检测数据负责。

4. 本报告数据仅限于本次检测项目使用。

5. 本检测报告涂改无效, 无检测、审核、签发签名, 封面未加盖检测专用章、骑缝章的检测报告无效。

6. 标注*符号的检测因子为无能力分包; 标注#符号的检测因子为有能力分包。

7. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此报告, 经本公司同意复制的复制件, 应有本公司加盖检测检验专用章确认。

8. 未经本公司同意, 本检测报告不得用于产品的标签、广告评优及商品宣传等。



扫描全能王 创建

地 址: 甘肃省定西市安定区友谊南路 45 号

邮 编: 743000

电 话: 0932—8816867



定西水务环境检测有限公司

检测报告

项目名称 会宁县开发区水房管网水送样检测

样品编号 20210902A10TP

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2021 年 09 月 02 日 收样日期 2021 年 09 月 02 日

检测日期 2021 年 09 月 02 日 -- 2021 年 09 月 25 日



扫描全能王 创建

编制: 张艳

审核:

签发:

2021 年 9 月 25 日

2021 年 9 月 25 日

2021 年 9 月 25 日



一、任务由来

我公司受会宁县自来水有限公司委托,对会宁县开发区水房管网水进行总大肠菌群、菌落总数、铝、铁、锰等 35 项检测。

二、检测依据

《会宁县自来水有限公司委托检测协议》

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)

三、检测分析方法: 检测分析方法详见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
1	总大肠菌群	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 2.2
2	耐热大肠菌群	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 3.2
3	大肠埃希氏菌	滤膜法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 4.2
4	菌落总数	平皿计数法	—	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T5750.12-2006 1.1
5	砷	氢化物原子荧光法	0.001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 6.1
6	镉	无火焰原子吸收分光光度法	0.0005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 9.1
7	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 10.1
8	铅	无火焰原子吸收分光光度法	0.0025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 11.1
9	汞	原子荧光法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 8.1
10	硒	氢化物原子荧光法	0.0004mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006 7.1
11	氰化物	异烟酸-巴比妥酸分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 4.2
12	氟化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 3.2
13	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006 5.3
14	三氯甲烷	毛细管柱气相色谱法	0.0002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006 1.2



报告编号: DSJ—202109—P—014

表 3-1 (续) 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
15	四氯化碳	毛细管柱气相色谱法	0.0001mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8 - 2006 1.2
16	色度	铂-钴标准比色法	5 度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 1.1
17	浑浊度	散射法-福尔马肼标准	0.5NTU	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 2.1
18	肉眼可见物	直接观察法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 4.1
19	pH	玻璃电极法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 5.1
20	铝	铬天青 S 分光光度法	0.008mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 1.1
21	铁	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 2.1
22	锰	原子吸收分光光度法	0.025mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 3.1
23	铜	原子吸收分光光度法	0.20mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 4.2.1
24	锌	原子吸收分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6 - 2006 5.1
25	氯化物	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5 - 2006 2.2
26	硫酸盐	离子色谱法	—	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T5750.5 - 2006 1.2
27	溶解性总固体	称量法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 8.1
28	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 7.1
29	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T5750.7 - 2006 1.1
30	挥发酚类	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	0.002mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 9.1
31	阴离子合成洗涤剂	亚甲基蓝分光光度法	0.05mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T5750.4 - 2006 10.1
32	总 α 放射性	低本底总 α 检测法	0.016Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 1.1
33	总 β 放射性	薄层法	0.028Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T5750.13-2006 2.1
34	氟气及游离氯制剂 (游离氯)	3, 3, 5, 5-四甲基联苯胺比色法	0.005mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T5750.11 - 2006 1.2



表 3-1 (续) 检测分析方法一览表

序号	分析项目	检测方法	检出限	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
35	*臭和味	嗅气和尝味法	—	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 3.1

四、检测质控措施及结果:

为了确保检测数据的准确性、精密性、代表性、可比性、完整性,对检测的全过程(包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理)进行质量控制,采样人员及检测分析人员经培训考核合格后持证上岗,检测所用的采样仪器和分析仪器经计量检定部门检定合格后使用,确保数据分析准确,所有检测原始数据经分析、校核、审核后使用,检测过程中的原始记录数据经过三级审核后生效,检测报告经三级审核,最后经过授权签字人审核后批准出具报告。

质量控制结果详见表 4-1。

表 4-1 质量控制结果一览表

质控因子	质控样编号	单位	检测结果	置信范围	评价
砷	GSB07-3171-2014	μg/L	27.2	26.0±2.0	合格
镉	GSB07-1185-2000	μg/L	19.3	19.8±1.1	合格
铬(六价)	GSB07-3174-2014	mg/L	0.303	0.298±0.011	合格
铅	GSB07-1183-2000	mg/L	0.151	0.152±0.012	合格
汞	GSB07-3173-2014	μg/L	9.82	9.63±0.73	合格
硒	GSB07-3172-2014	μg/L	12.9	13.7±1.3	合格
氰化物	GSB07-3170-2014	mg/L	0.152	0.144±0.012	合格
氟化物	GSB07-1194-2000	mg/L	0.614	0.601±0.027	合格
硝酸盐	GSB07-3166-2014	mg/L	8.45	8.54±0.30	合格
三氯甲烷	GBW(E)080239-3	mg/L	9.95	10.0±0.3	合格
四氯化碳	GBW(E)080240-2	mg/L	0.610	0.603±0.018	合格
pH	GSB07-3159-2014	—	4.13	4.13±0.04	合格
铝	GSB07-1375-2001	mg/L	0.414	0.409±0.028	合格
铁	GSB07-1188-2000	mg/L	1.18	1.19±0.05	合格
锰	GSB07-1189-2014	mg/L	0.361	0.354±0.018	合格
铜	GSB07-1182-2014	mg/L	0.638	0.654±0.032	合格
锌	GSB07-1184-2014	mg/L	0.835	0.850±0.043	合格
氯化物	GSB07-1195-2000	mg/L	133	131±5	合格
硫酸盐	GSB07-1196-2000	mg/L	25.7	25.0±1.2	合格
挥发酚	GSB07-3180-2014	μg/L	62.9	63.2±4.4	合格
总硬度	GSB07-3163-2014	mg/L	324	3.25±0.09mmol/L	合格



报告编号: DSJ—202109—P—014

五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。


表 5-1 检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
4	菌落总数	CFU/mL	2	100
5	砷	mg/L	0.001	0.01
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
8	铅	mg/L	<0.0025	0.01
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001
10	硒	mg/L	<0.0004	0.01
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
12	氟化物	mg/L	0.279	1.0
13	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.316	10 地下水源限制时为 20
14	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
16	色度	度	<5	15
17	浑浊度	NTU	<0.50	1 水源与净水技术条件限制时为 3
18	肉眼可见物	—	无	无
19	pH	—	8.19	不小于 6.5 且不大于 8.5
20	铝	mg/L	0.034	0.2
21	铁	mg/L	<0.025	0.3
22	锰	mg/L	<0.025	0.1
23	铜	mg/L	<0.20	1.0
24	锌	mg/L	<0.05	1.0
25	氯化物	mg/L	22.3	250
26	硫酸盐	mg/L	67.9	250
27	溶解性总固体	mg/L	284	1000
28	总硬度	mg/L	194	450
29	耗氧量	mg/L	1.11	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
30	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
32	总 α 放射性	Bq/L	<0.016	0.5
33	总 β 放射性	Bq/L	0.077	1
34	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.20	出厂水余量 $\geq$ 0.3, 管网末梢水中余量 0.05
35	*臭和味	—	无	无异味、异味

报告结束



扫描全能王 创建

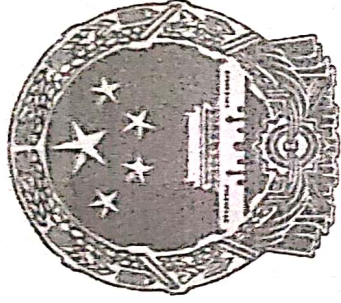

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 182812050798

名称: 定西水务环境检测有限公司
地址: 定西市安定区友谊南路45号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




182812050798

发证日期: 2018/07/01

有效期至: 2024/06/30

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172820040494

名称: 甘肃华辰检测技术有限公司

地址: 兰州市城关区天水南路335号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证

仅供用于

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



172820040494

发证日期: 2017年5月24日

有效期至: 2023年5月23日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建