



182812050798



检测报告

DSJ—202204—U—021

项目名称: 东山净水厂出厂水送样检测

委托单位: 会宁县自来水有限公司

定西水务环境检测有限公司

2022年04月30日



定西水务环境检测有限公司 检测报告

项目名称 东山净水厂出厂水送样检测

样品编号 20220421A09TU

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2022 年 04 月 21 日 收样日期 2022 年 04 月 21 日

检测日期 2022 年 04 月 21 日 -- 2022 年 04 月 29 日

2022.04.21

编制: 张艳

2022 年 4 月 30 日

审核: [Signature]
2022 年 4 月 30 日

签发: [Signature]
2022 年 4 月 30 日




五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1 检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
4	菌落总数	CFU/mL	7	100
5	砷	mg/L	0.001	0.01
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
8	铅	mg/L	<0.0025	0.01
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001
10	硒	mg/L	<0.0004	0.01
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
12	氟化物	mg/L	0.159	1.0
13	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.305	10 地下水源限制时为 20
14	三氯甲烷	mg/L	0.0020	0.06
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
16	色度	度	<5	15
17	浑浊度	NTU	<0.50	1 水源与净水技术条件限制时为 3
18	肉眼可见物	—	无	无
19	pH	—	8.15	不小于 6.5 且不大于 8.5
20	铝	mg/L	0.020	0.2
21	铁	mg/L	<0.025	0.3
22	锰	mg/L	<0.025	0.1
23	铜	mg/L	<0.20	1.0
24	锌	mg/L	<0.05	1.0
25	氯化物	mg/L	15.3	250
26	硫酸盐	mg/L	40.8	250
27	溶解性总固体	mg/L	268	1000
28	总硬度	mg/L	194	450
29	耗氧量	mg/L	1.25	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
30	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
32	总 α 放射性	Bq/L	0.042	0.5
33	总 β 放射性	Bq/L	0.088	1
34	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.40	出厂水余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05
35	* 臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华辰检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报告结束



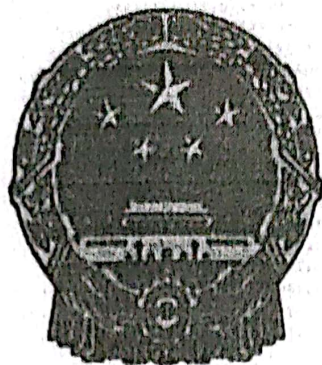

检验检测机构 资质认定证书

证书编号：172820040494

名称：甘肃华辰检测技术有限公司

地址：兰州市城关区天水南路 335 号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




172820040494

发证日期：2017年5月24日

有效期至：2023年5月23日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建



182812050798



检测报告

DSJ—202204—U—020



项目名称： 鸡儿嘴水库水源水送样检测

委托单位： 会宁县自来水有限公司

定西水务环境检测有限公司



2022 年 04 月 30 日



定西水务环境检测有限公司 检测报告

项目名称 鸡儿嘴水库水源水送样检测

样品编号 20220421A08TU

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2022 年 04 月 21 日 收样日期 2022 年 04 月 21 日

检测日期 2022 年 04 月 21 日 -- 2022 年 04 月 29 日

分
送

编制: 张艳

2022 年 4 月 30 日

审核:

2022 年 4 月 30 日

签发:

2022 年 4 月 30 日



五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1

检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	菌落总数	CFU/mL	8	100
4	砷	mg/L	0.002	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
7	铅	mg/L	<0.0025	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	硒	mg/L	<0.0004	0.01
10	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
11	氟化物	mg/L	0.066	1.0
12	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.291	10 地下水源限制时为 20
13	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06
14	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
15	色度	度	<5	15
16	浑浊度	NTU	0.61	1 水源与净水技术条件限制时为 3
17	肉眼可见物	—	无	无
18	pH	—	8.02	不小于 6.5 且不大于 8.5
19	铝	mg/L	<0.008	0.2
20	铁	mg/L	<0.025	0.3
21	锰	mg/L	<0.025	0.1
22	铜	mg/L	<0.20	1.0
23	锌	mg/L	<0.05	1.0
24	氯化物	mg/L	15.3	250
25	硫酸盐	mg/L	41.8	250
26	溶解性总固体	mg/L	258	1000
27	总硬度	mg/L	186	450
28	耗氧量	mg/L	2.36	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
29	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
30	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
31	总 α 放射性	Bq/L	0.049	0.5
32	总 β 放射性	Bq/L	0.104	1
33	* 臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华辰检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报告结束





182812050798



检测报告

DSJ—202204—P—022



项目名称： 会宁县开发区水房管网水送样检测

委托单位： 会宁县自来水有限公司

定西水务环境检测有限公司

2022年04月30日



定西水务环境检测有限公司

检测报告

项目名称 会宁县开发区水房管网水送样检测

样品编号 20220421A10TP

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2022年04月21日 收样日期 2022年04月21日

检测日期 2022年04月21日 -- 2022年04月29日

定西水务环境检测有限公司

编制: 张艳

2022年4月20日

审核:

2022年4月20日

签发:

2022年



五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1

检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
4	菌落总数	CFU/mL	6	100
5	砷	mg/L	0.001	0.01
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
8	铅	mg/L	<0.0025	0.01
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001
10	硒	mg/L	<0.0004	0.01
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
12	氟化物	mg/L	0.166	1.0
13	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.300	10 地下水源限制时为 20
14	三氯甲烷	mg/L	0.0013	0.06
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
16	色度	度	<5	15
17	浑浊度	NTU	<0.50	1 水源与净水技术条件限制时为 3
18	肉眼可见物	—	无	无
19	pH	—	8.08	不小于 6.5 且不大于 8.5
20	铝	mg/L	0.019	0.2
21	铁	mg/L	<0.025	0.3
22	锰	mg/L	<0.025	0.1
23	铜	mg/L	<0.20	1.0
24	锌	mg/L	<0.05	1.0
25	氯化物	mg/L	15.7	250
26	硫酸盐	mg/L	43.0	250
27	溶解性总固体	mg/L	272	1000
28	总硬度	mg/L	197	450
29	耗氧量	mg/L	1.28	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
30	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
32	总 α 放射性	Bq/L	0.051	0.5
33	总 β 放射性	Bq/L	0.115	1
34	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.20	出厂水余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥ 0.05
35	*臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华辰检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报告结束

