



182812050798



检测报告

DSJ—202206—U—001

项目名称：鸡儿嘴水库水源水送样检测

委托单位：会宁县自来水有限公司

定西水务环境检测有限公司

2022年06月25日



定西水务环境检测有限公司 检测报告

项目名称 鸡儿嘴水库水源水送样检测

样品编号 20220607A01TU

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2022 年 06 月 07 日 收样日期 2022 年 06 月 07 日

检测日期 2022 年 06 月 07 日 — 2022 年 06 月 24 日

编制: 张艳

2022 年 6 月 5 日

审核:

2022 年 6 月 15 日

签发:

2022 年 6 月 15 日



五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。


表 5-1

检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	菌落总数	CFU/mL	7	100
4	砷	mg/L	0.002	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
7	铅	mg/L	<0.0025	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	硒	mg/L	<0.0004	0.01
10	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
11	氟化物	mg/L	0.115	1.0
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.271	10 地下水源限制时为 20
13	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	0.06
14	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
15	色度	度	<5	15
16	浑浊度	NTU	1.27	1 水源与净水技术条件限制时为 3
17	肉眼可见物	—	无	无
18	pH	—	8.04	不小于 6.5 且不大于 8.5
19	铝	mg/L	<0.008	0.2
20	铁	mg/L	<0.025	0.3
21	锰	mg/L	<0.025	0.1
22	铜	mg/L	<0.20	1.0
23	锌	mg/L	<0.05	1.0
24	氯化物	mg/L	15.2	250
25	硫酸盐	mg/L	104	250
26	溶解性总固体	mg/L	322	1000
27	总硬度	mg/L	197	450
28	耗氧量	mg/L	1.90	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
29	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
30	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
31	总 α 放射性	Bq/L	0.041	0.5
32	总 β 放射性	Bq/L	0.102	1
33	* 臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华辰检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报 告 结 束



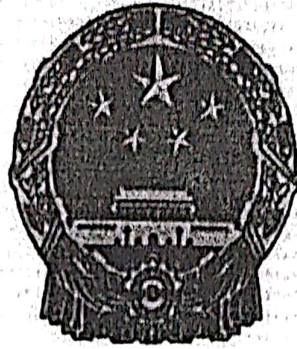

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172820040494

名称: 甘肃华辰检测技术有限公司

地址: 兰州市城关区天水南路 335 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




172820040494

发证日期: 2017 年 5 月 24 日

有效期至: 2023 年 5 月 23 日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建



检测报告

DSJ—202206—P—003

项目名称：会宁县开发区水房管网水送样检测

委托单位：会宁县自来水有限公司

定西水务环境检测有限公司

2022 年 06 月 25 日



定西水务环境检测有限公司

检测报告

项目名称 会宁县开发区水房管网水送样检测样品编号 20220607A03TP样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶检测类别 委托 样品来源 送样送样日期 2022 年 06 月 07 日 收样日期 2022 年 06 月 07 日检测日期 2022 年 06 月 07 日 — 2022 年 06 月 24 日编制: 张艳

2022 年 6 月 25 日

审核:

2022 年 6 月 15 日

签发:

2022 年 6 月 15 日



报告编号: DSJ-202206-P-003

五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1

检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
4	菌落总数	CFU/mL	5	100
5	砷	mg/L	0.001	0.01
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
8	铅	mg/L	<0.0025	0.01
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001
10	硒	mg/L	<0.0004	0.01
11	氟化物	mg/L	<0.002	0.05
12	氟化物	mg/L	0.110	1.0
13	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.280	10 地下水源限制时为 20
14	三氯甲烷	mg/L	0.0014	0.06
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
16	色度	度	<5	15
17	浑浊度	NTU	<0.50	1 水源与净水技术条件限制时为 3
18	肉眼可见物	—	无	无
19	pH	—	8.12	不小于 6.5 且不大于 8.5
20	铝	mg/L	0.032	0.2
21	铁	mg/L	<0.025	0.3
22	锰	mg/L	<0.025	0.1
23	铜	mg/L	<0.20	1.0
24	锌	mg/L	<0.05	1.0
25	氯化物	mg/L	14.9	250
26	硫酸盐	mg/L	109	250
27	溶解性总固体	mg/L	332	1000
28	总硬度	mg/L	197	450
29	耗氧量	mg/L	1.34	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
30	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
32	总 α 放射性	Bq/L	0.034	0.5
33	总 β 放射性	Bq/L	0.082	1
34	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.30	出厂水余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05
35	*臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华辰检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报 告 结 束



扫描全能王 创建



182812050798



检测报告

DSJ—202206—U—002

项目名称： 东山净水厂出厂水送样检测

委托单位： 会宁县自来水有限公司

定西水务环境检测有限公司

2022 年 06 月 25 日



定西水务环境检测有限公司 检测报告

项目名称 东山净水厂出厂水送样检测

样品编号 20220607A02TU

样品包装 包装完整、密闭、无破损、无污染

样品性状 无色、透明液体 样品数量 9 瓶

检测类别 委托 样品来源 送样

送样日期 2022 年 06 月 07 日 收样日期 2022 年 06 月 07 日

检测日期 2022 年 06 月 07 日 — 2022 年 06 月 24 日

编制: 张艳

审核: [Signature]

签发: [Signature]

2022 年 6 月 25 日

2022 年 6 月 25 日

2022 年 6 月 25 日



报告编号: DSJ-202206-U-002

五、检测结果: 检测结果详见表 5-1。

表 5-1


检测结果

序号	检测因子	单位	检测结果	限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出
4	菌落总数	CFU/mL	6	100
5	砷	mg/L	0.001	0.01
6	镉	mg/L	<0.0005	0.005
7	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05
8	铅	mg/L	<0.0025	0.01
9	汞	mg/L	<0.0001	0.001
10	硒	mg/L	<0.0004	0.01
11	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
12	氟化物	mg/L	0.120	1.0
13	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.260	10 地下水源限制时为 20
14	三氯甲烷	mg/L	0.0018	0.06
15	四氯化碳	mg/L	<0.0001	0.002
16	色度	度	<5	15
17	浑浊度	NTU	<0.50	1 水源与净水技术条件限制时为 3
18	肉眼可见物	—	无	无
19	pH	—	8.10	不小于 6.5 且不大于 8.5
20	铝	mg/L	0.027	0.2
21	铁	mg/L	<0.025	0.3
22	锰	mg/L	<0.025	0.1
23	铜	mg/L	<0.20	1.0
24	锌	mg/L	<0.05	1.0
25	氯化物	mg/L	14.4	250
26	硫酸盐	mg/L	100	250
27	溶解性总固体	mg/L	328	1000
28	总硬度	mg/L	195	450
29	耗氧量	mg/L	1.40	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5
30	挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
32	总 α 放射性	Bq/L	0.030	0.5
33	总 β 放射性	Bq/L	0.078	1
34	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.60	出厂水余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05
35	* 臭和味	—	此参数为分包检测项目, 分包机构名称: 甘肃华辰检测技术有限公司; 证书编号: 172820040494	
			无	无异臭、异味

报告结束



扫描全能王 创建

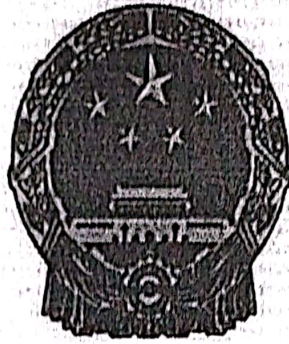

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172820040494

名称: 甘肃华辰检测技术有限公司

地址: 兰州市城关区天水南路 335 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志




172820040494

发证日期: 2017 年 5 月 24 日

有效期至: 2023 年 5 月 23 日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建